УТВЪРЖДАВАМ:
ИНЖ. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА БДЖ-ПП ЕООД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет

„Доставка на мотор-вентилатори модел Ebmpapst S2D250-BI02-01, 230/240V, 50Hz, 0.20A, 115W, 2450 оборота, необходими за ремонт на спални вагони във Вагонно депо „Надежда"

I. ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Охлаждане на силовата електроника на спални вагони серия WL 7071

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Максимален ток 0,2А
2. Максимално напрежение 400V
3. Работна честота 50/60 Hz
4. Мощност 115 W
5. Обороти 2450 в минута

III. МЯСТО НА ДОСТАВКА

Склад на Вагонно депо „Надежда" с адрес гр. София, 1220, ул. "Стефансон" № 5.

Съгласувал:

инж. Иво Ленков
Директор ИПП София

Заличено на основание Регламент 2016/679

инж. Петър Бръснаров
Началник ВД Надежда

Изготвил:
Иван Петров
Технолог, ел. част ВД Надежда

3. TECHNICAL DATA

3.1 Product drawing

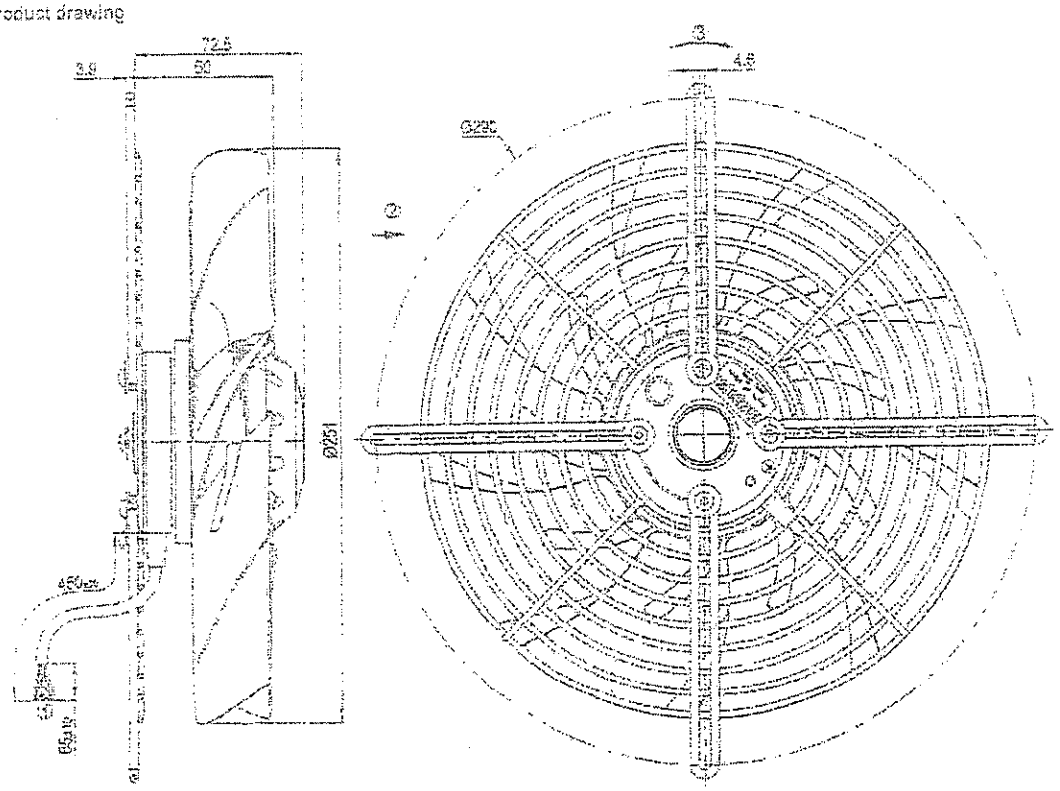

1	Connection line PVC, 7x brass lead tips crimped
2	Direction of air flow "A"
3	Direction of rotation counter-clockwise, seen on rotor